

台南市大橋國小 103 學年度教室黑板照度檢測實施辦法

一、依據：本校 103 學年度學務處保健實施計畫。

二、目的：

1. 協助總務處了解學校照明情形，以便更新改善照明之用，並確保學童視力保健之照明環境。
2. 瞭解不同時節學校學習空間照明情形及變化。
3. 讓學童瞭解閱讀空間的照明，照度充足與否對視力是有影響的。

三、實施時間：每學期開學初，作一次全校檢測。陰雨天作不定時檢測。

四、實施方法：

1. 由總務處派員逐班檢測，並記錄作參考備用。
2. 每班黑板照度分六個面向，學童桌面以九分法檢測。(如附件)
3. 班級檢測結果，製作表格以書面資料，通告導師，並建議應注意之方位，提醒光線不足之座位，隨時注意是否須開燈或遮蔽。
4. 檢測時間以不影響學童上課為原則，利用星期三下午。
5. 製作全校「教室照明建議表」，向學校提出報告，並建議總務處改善修補。
6. 標準照度，黑板不低於—500Lux；一般教室桌面不低於—350Lux 為原則。

五、檢測用具：檢測儀器、記錄表格

六、實施表格：檢測教室照明登記表，及建議表。

七、此辦法經校長核准後實施，修訂後亦同。


護理師：	衛生組長：	學務主任：	校長：
	事務組長：	總務主任：	

台南市大橋國小教室照明檢測登記表

教室：_____ 班級：_____ 檢測者：_____


測量日期：_____ 天氣：_____ 單位：_____ Lux

【黑板面：不低於 500Lux】

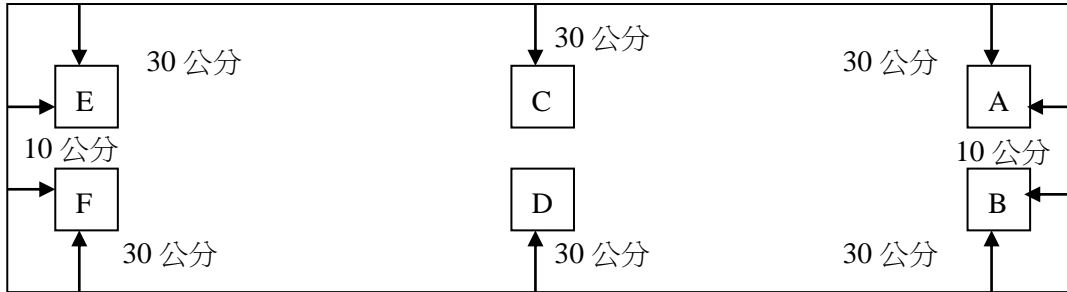

照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F
開燈情形						
關燈情形						
備註						

【教室桌面：不低於 350Lux】

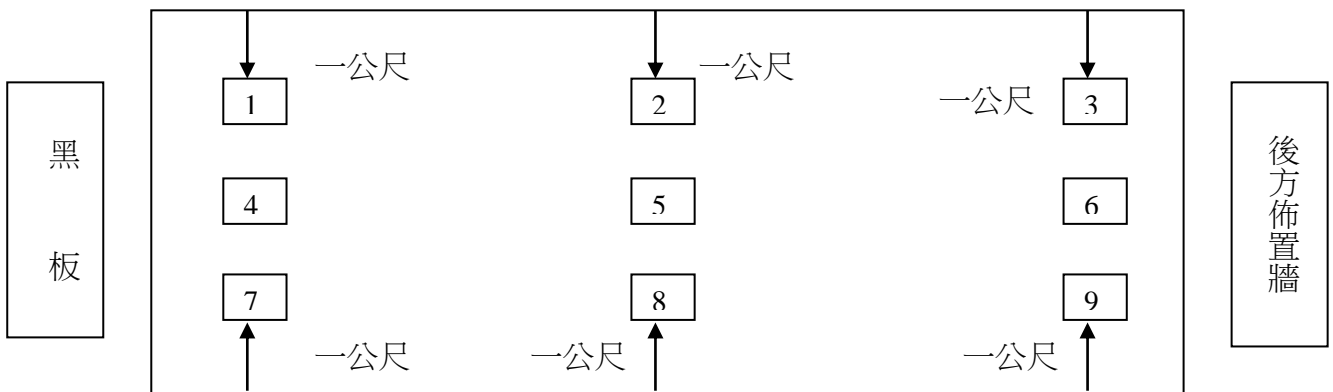

照明情形 / 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9
開燈情形									
關燈情形									
備註									

導師簽章：_____ 健康中心 製